



排水用鑄鉄管の吊り要領

(a) 直管部分の支持間隔

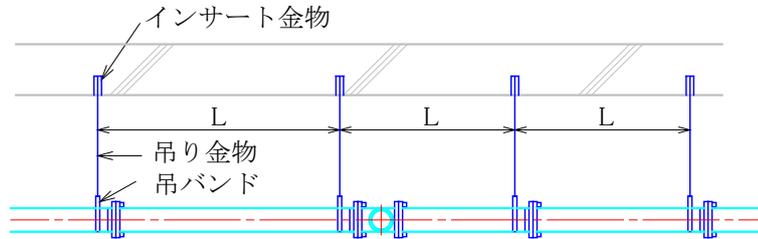


L : 2m以下
(L : 1継手含む)

(b-1) コーナー部

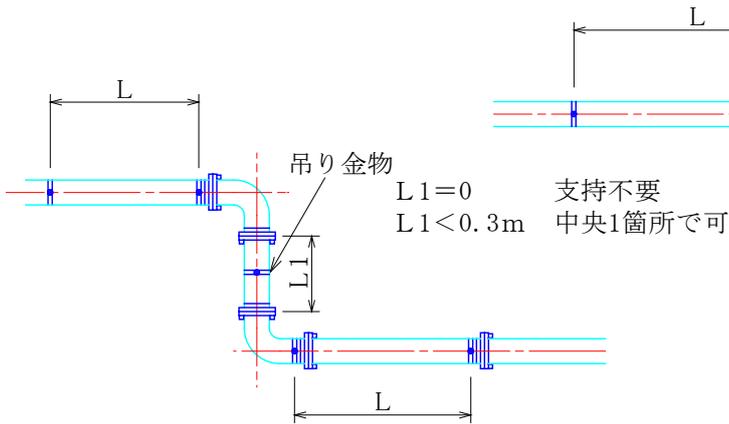


L : 2m以下

(b-2) コーナー部

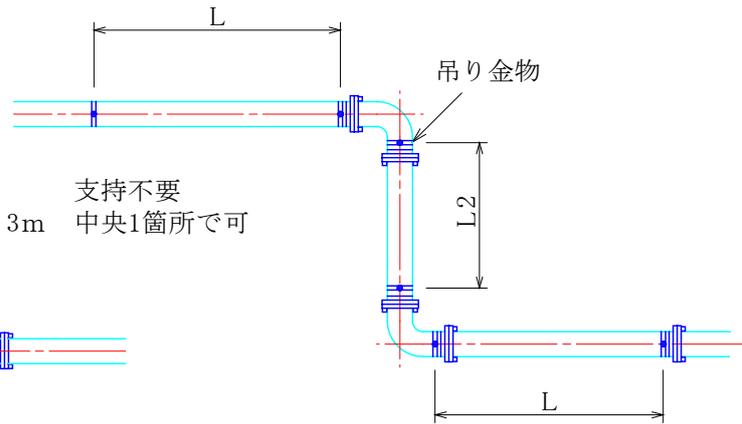


L2 : 支持間隔0.3m以上2m以下
L : 2m以下

(c-1) 異形管接続部

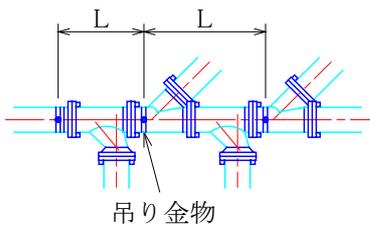

L : 異形管2個に1箇所
(支持箇所は差し口でも可)

(c-2) 異形管接続部

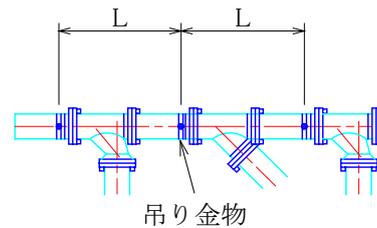

L : 異形管2個に1箇所