

## 基 礎 施 工 要 領 (一) (コンクリート基礎及びアンカーボルト)

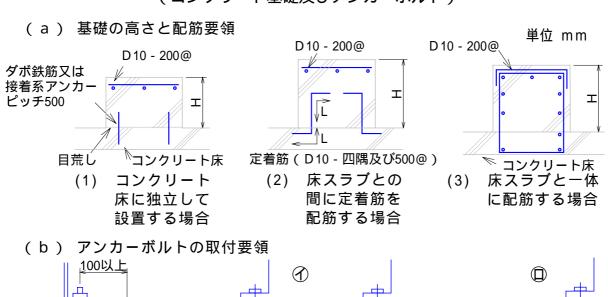

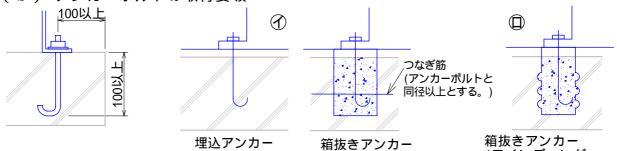

コンクリート基礎の高さとアンカーボルトの適用例 パイプ使用の場合)

			基礎の高さ H(mm)	基礎及びアンカーボルトの適用例					
1	幾 器	名		(1)		(2)		(3)	
				<b>(1)</b>		<b>(1)</b>		<b>(1)</b>	
ポ	ン	プ	標準基礎 300						
			防振基礎 150						
送	風	機	150						
空気	調	和 機	150		×		×		×
ボイラー、温水発生機及び冷凍機 150					×		×		×
パッケ-	・ジ形質	150							
受水タン	ク及び	高置タンク	500	×	×	×	×		×
蒸気を	除く	タンク類	150	×	×		×		×
冷	却	塔	150		×				

## 注 (イ) 印を適用してよい。

なお、 印は1階以下及び中間階に適用してよい。 印は1階以下に適用してよい。

- (I) (2)の、定着筋の埋込み長さLは、定着筋径dの35倍以上とする。
- (ハ) 接着系アンカーは 印と 印に適用してもよい。