



冷温水コイル及び加湿器廻り配管要領

(a) 冷温水コイル廻り(三方弁使用の場合)

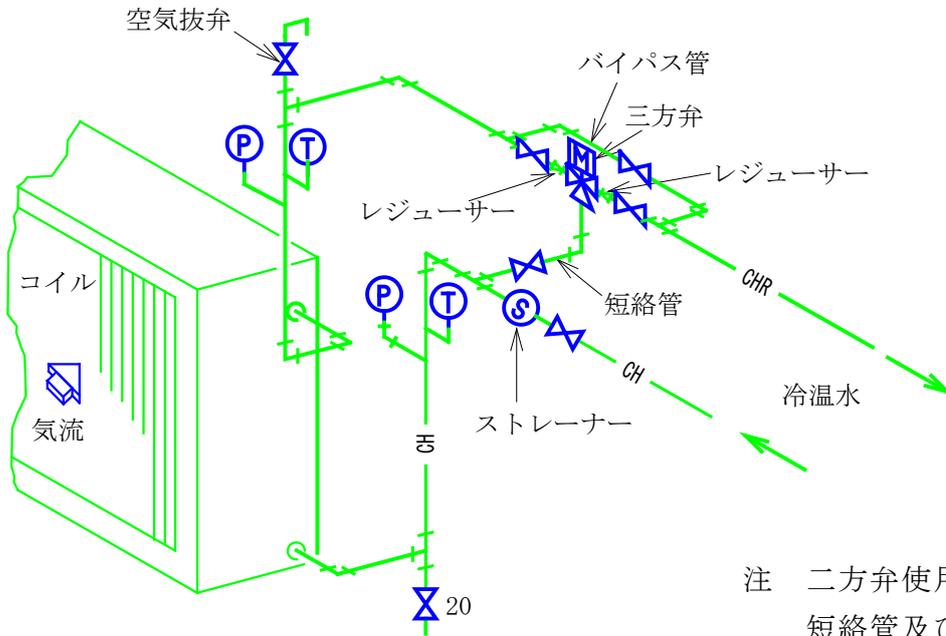

注 二方弁使用の場合、
短絡管及び同用GV
又はBVは除く。

(b) 加湿器廻り

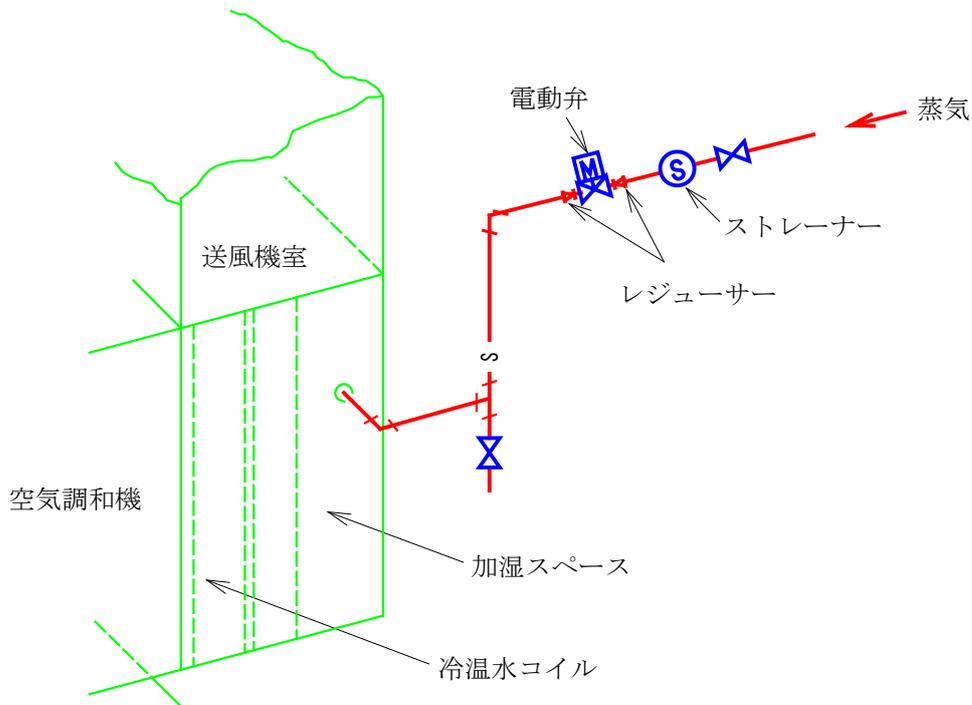

注 GV、ストレーナーは、主管と同径とする。