



## 蒸気及び冷温水管の配管要領


(a) 分岐(蒸気配管)



注 Dは、dより一廻り大きくする。  
なお、還水管にあってはDはdと  
同径とする。

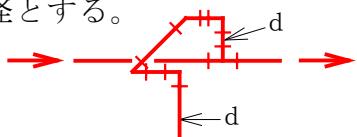


(b) 放熱器廻り(蒸気配管)

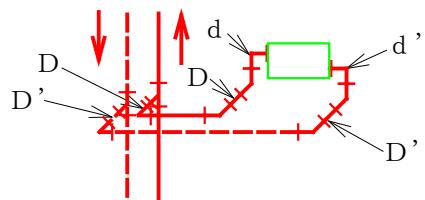


注 D、D'は、それぞれd、d'より  
一廻り大きくする。

(c) 曲り管及び偏心継手(蒸気配管)

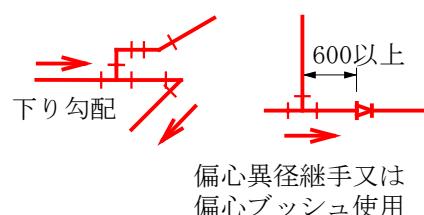


下り勾配  
偏心異径継手又は  
偏心ブッショ使用


(d) 分岐(冷温水配管)

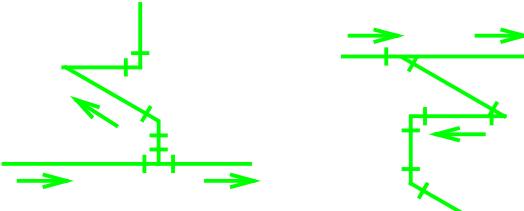


(e) 継手(蒸気配管)

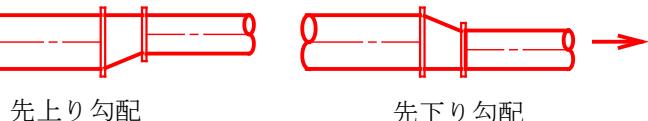

(f) リフト継手  
(蒸気配管)

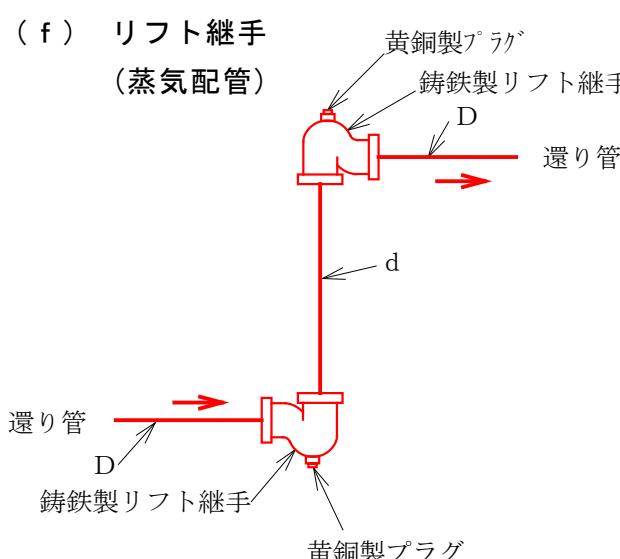

(g) 自動エア抜弁装置

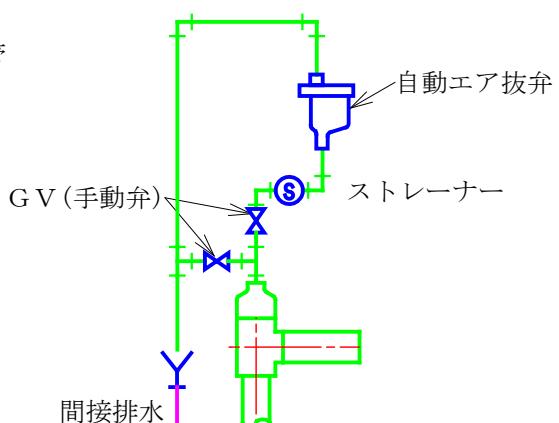

管の呼び名	D	15	20	25	32	40
d	15	15	20	25	32	

注 GV及びストレーナーは  
自動エア抜弁と同径とする。