


## 熱交換器廻り配管要領

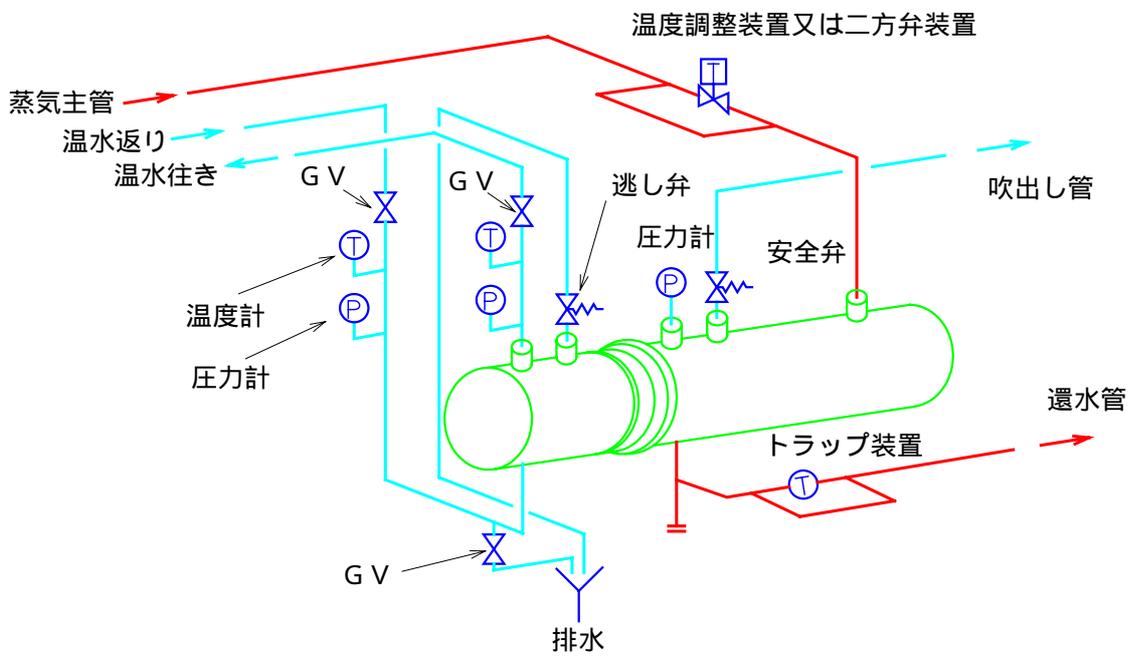

- 注 (イ) 印は、熱交換器付属品とする。  
 (ロ) 温度調整装置のバイパス管は特記による。