



## オイルサービスタンク廻り配管要領

(a) オイルサービスタンクが地下オイルタンクより低い位置にある場合

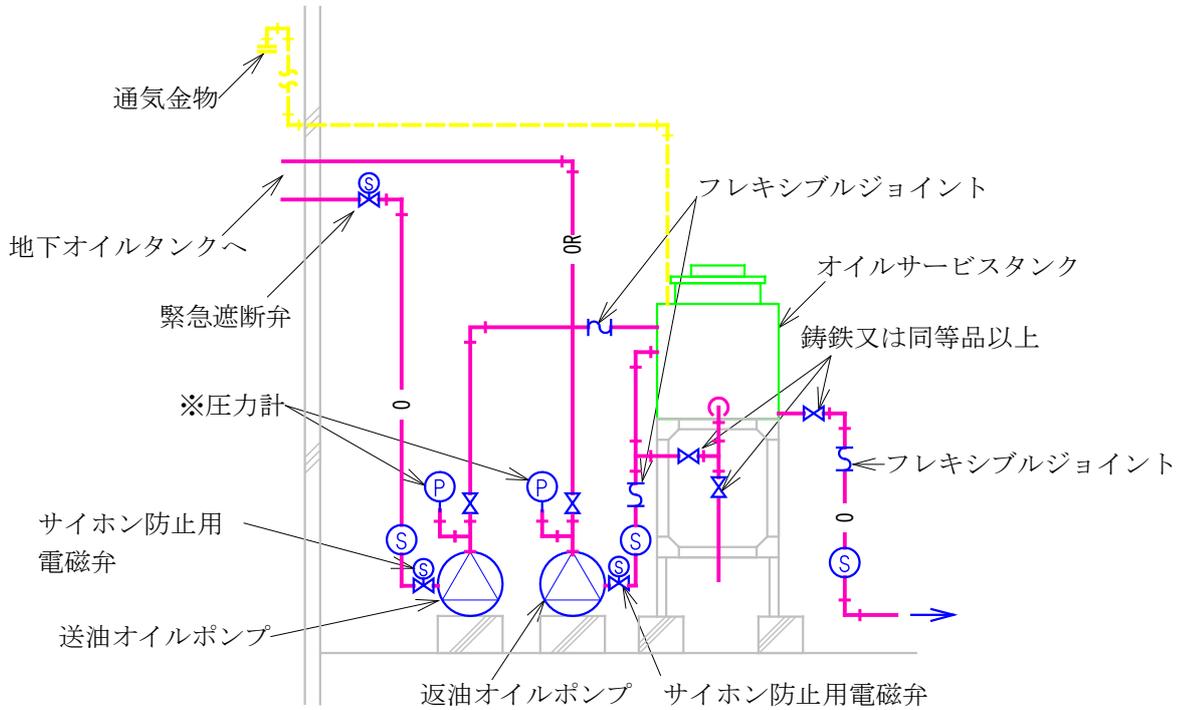

(b) オイルサービスタンクが地下オイルタンクより高い位置にある場合

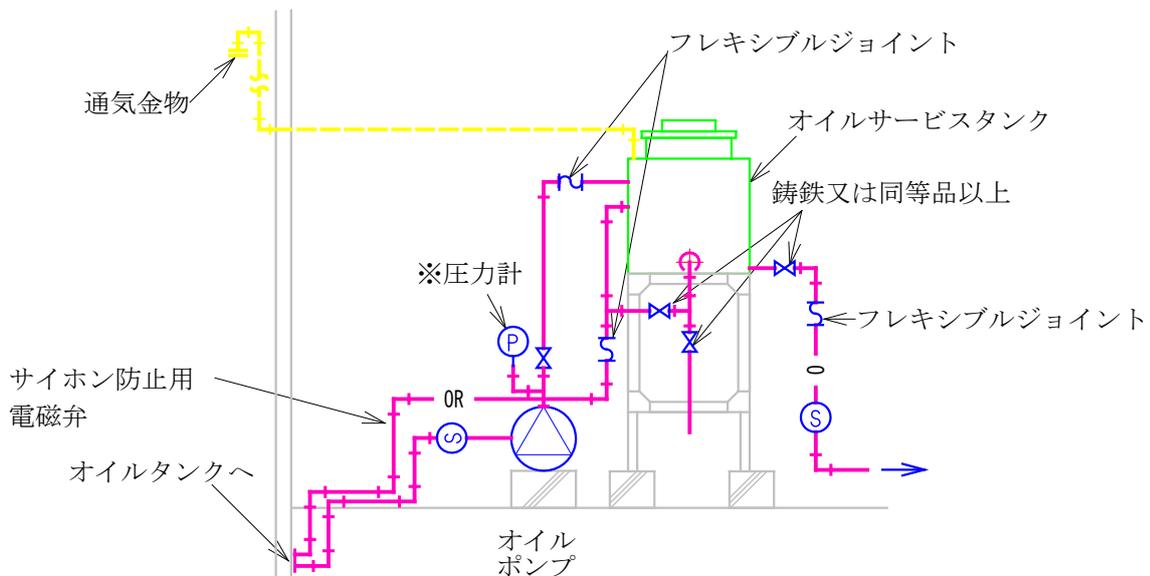

- 注 (イ) 防油堤は、特記による。
- (ロ) 通気金物は、G Lより4.0m以上、建物開口部より1.0m以上、敷地境界線より1.5m以上離して設ける。
- (ハ) タンク最高液面以下に設ける弁は、铸鋼弁又は同等品以上とする。
- (ニ) ※印は、ポンプ付属品とする。