



耐火性能が必要となる阻集器・和風 大便器の防火区画貫通部処理要領

(a) グリース阻集器

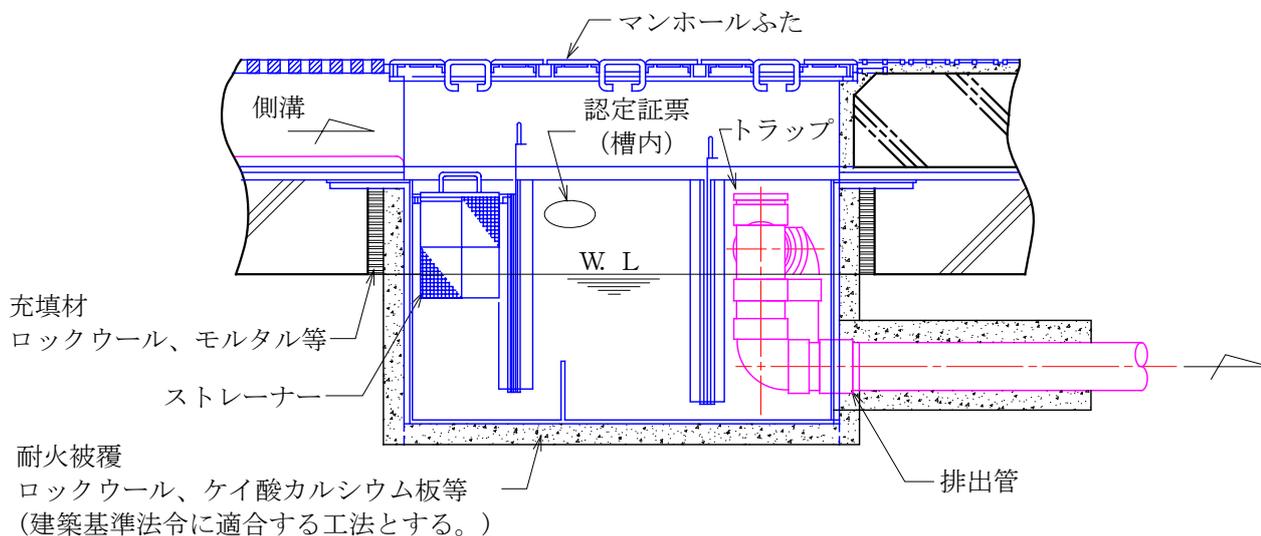


(b) 和風大便器

(1) 耐火被覆を取付ける場合

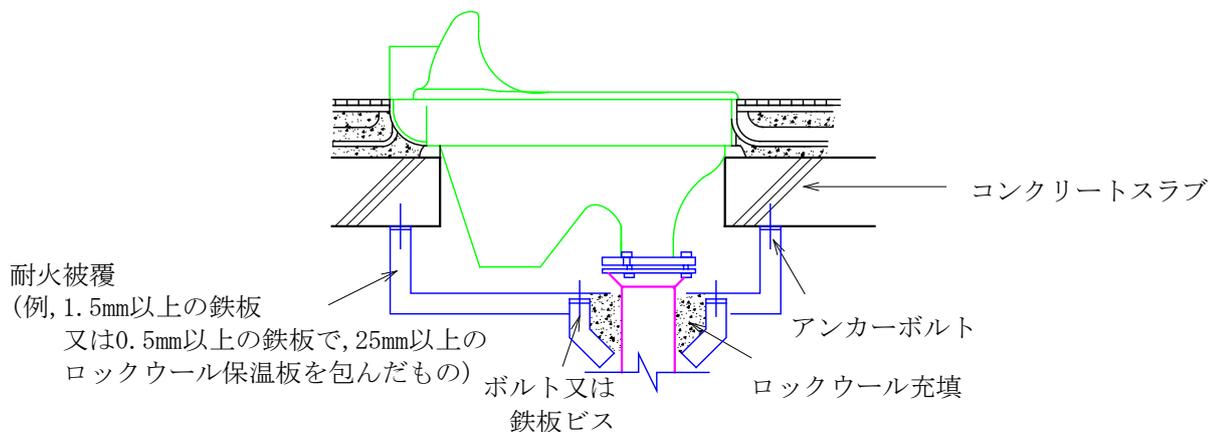

(2) 耐火カバーを使用する場合 (建築基準法令に適合する工法とする。)

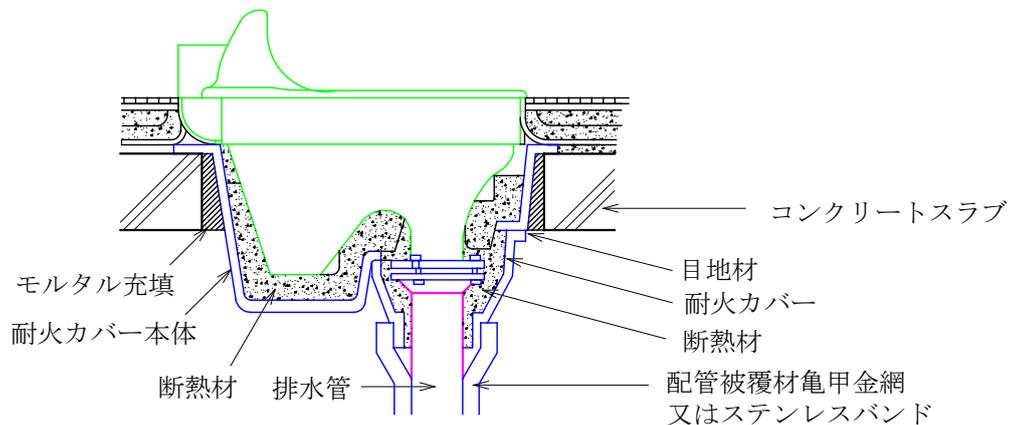

注 鉛管部分は耐火被覆する。