


消火ポンプユニット廻り配管要領

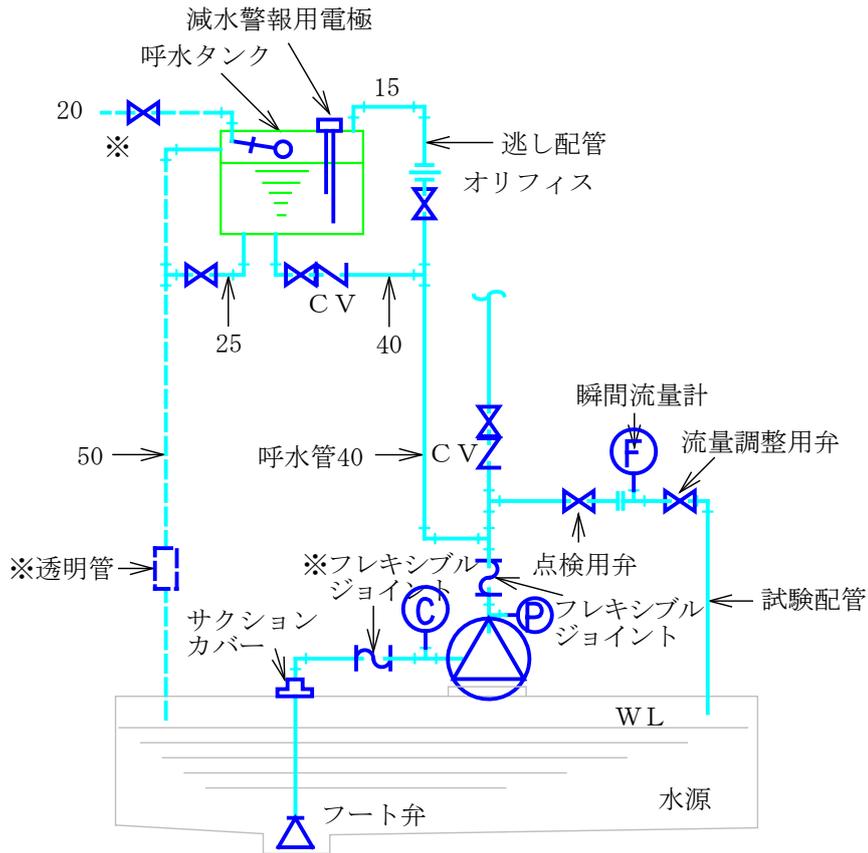

同時開口数	試験配管の呼び径
1	25
2	32

注 (イ) フレキシブルジョイントの長さは、各地方自治体で基準がある場合は、それによる。

(ロ) ※印の弁類及び破線部の配管は、ユニット付属品でないものを示す。