

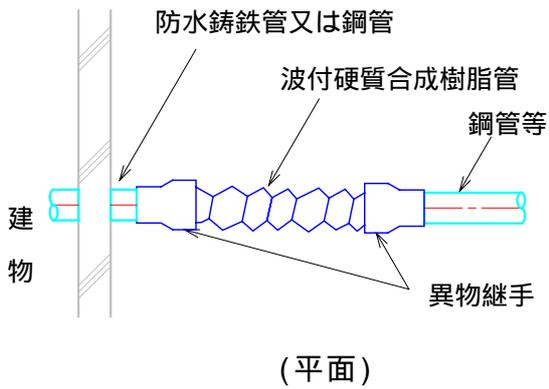
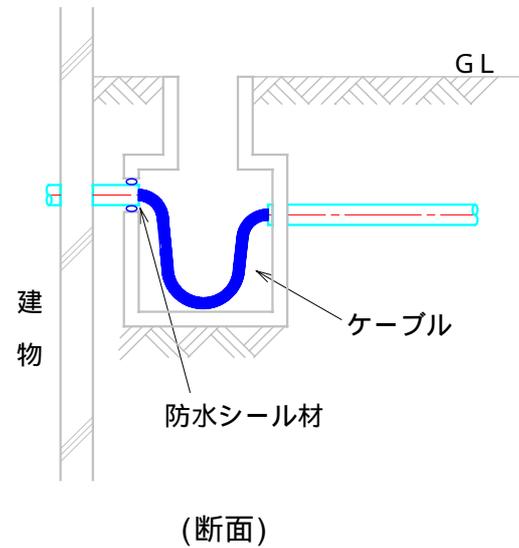


建築物導入部の変位吸収電気配管要領

(a) 波付硬質合成樹脂管使用の場合
(F E P方式)

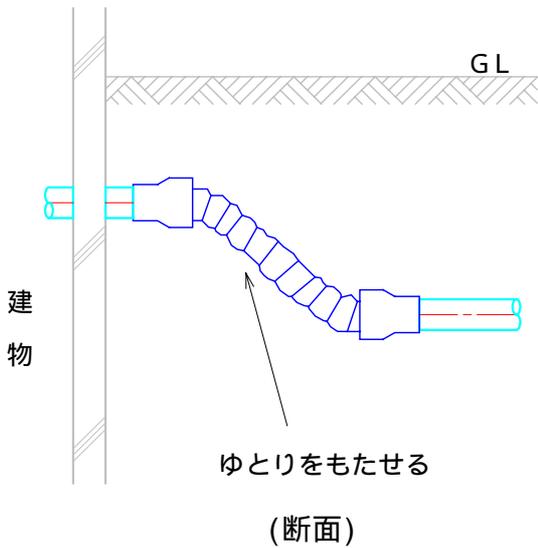

(b) 地中箱使用の場合
(地中箱方式)

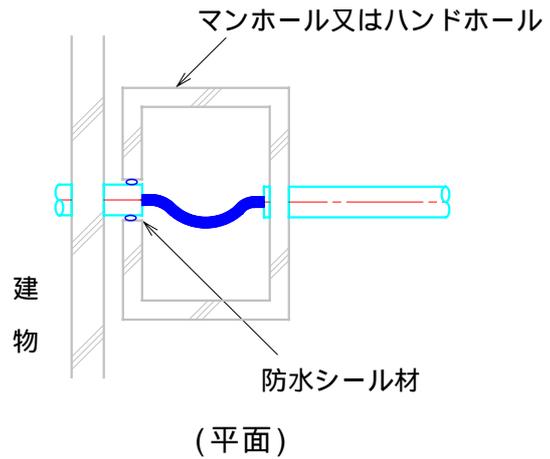

- 注 (イ) 図は、一例を示す。
 (ロ) 方式及びマンホール・ハンドホールは、特記による。
 (ハ) マンホール・ハンドホール内では、配線に余長を見込む。